






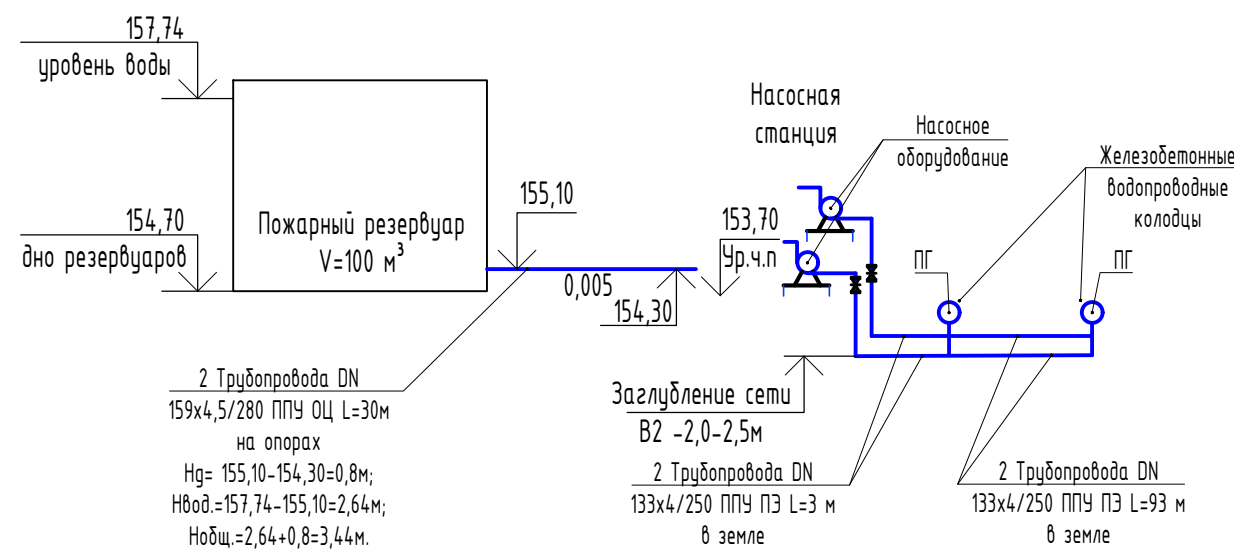

10 |

НН - Верхний аварийный уровень, остановка подачи воды в резервуар  
Н - Максимальный уровень, двойной запас воды на пожаротушение  
LM - Средний уровень: неприкосновенный пожарный запас, подача воды в резервуар  
LL - Минимальный предаварийный уровень

[illegible]

### Принципиальная схема работы насосов под заливом



						27.БД.004-ИОС2			
1		нов.	138-23		12.23	Карьер золоторудного месторождения "Благодатное"			
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Площадка вспомогательных зданий и сооружений. Площадка топливозаправочного пункта, Площадка пожарного инвентаря и сооружений, КПП	Стандия	Лист	Листов
Разработал		Савченко			12.23		П	4	
Проверил		Савченко			12.23				
Нач. бюро		Максимова			12.23				
Н. контр.		Савченко			12.23				
ГИП		Якимов			12.23	Принципиальная схема насосной станции пожаротушения, наружного противопожарного водопровода, работа насосов под наливом	Забайкалоэлопопроект		
Масштаб	1:500						Формат А3x3		