



Структурная схема охранной сигнализации

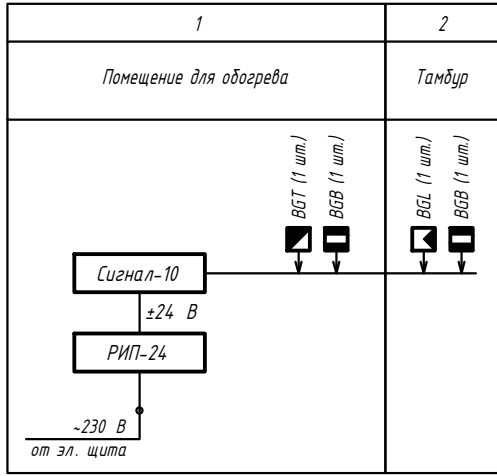

Структурная схема пожарной сигнализации

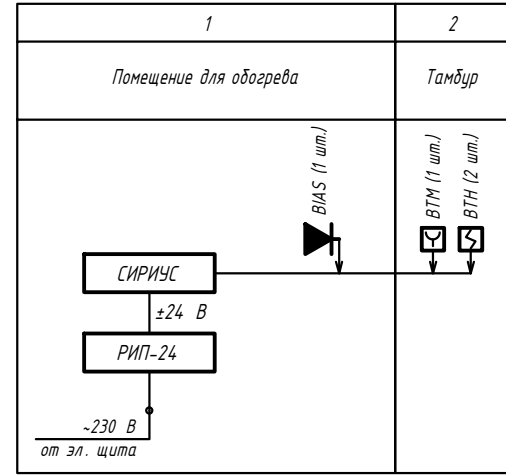

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- BTH

Извещатель пожарный дымовой ИП 212-34А
- ВТМ

Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ
- BGT

Извещатель охранный звуковой С2000-СТ
- BGL

Извещатель охранный поверхностный С2000-ШИК
- BGB

Извещатель охранный магнитоконтактный С2000-СМК
- BIAS

Оповещатель пожарный звуковой "Свирель"

Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещ
1	Помещение для обогрева	12,02	
2	Тамбур	3,12	

ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Поз.	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1		Пульт контроля и управления охранный Сигнал-10	шт.	1	
2		Пульт контроля и управления пожарный Сириус	шт.	1	
3		Резервированный источник питания РИП-24	шт.	2	

Оборудование пожарной и охранной сигнализации поставляется заводом-изготовителем модульного здания

						27.БД/004-ПБ			
1	-	Зам.	138-23		12.23	Карьер золорудного месторождения "Благодатное"			
Изм.	Копуч	Лист	№ док	Подпись	Дата				
Разраб.	Бирюля				12.23				
Проверил	Никульников				12.23	Пункт обогрева	Стадия	Лист	Листов
Н.Контр.	Шадрина				12.23		П	26	
						План размещения оборудования ПС, ОС на отм. 0,000	ООО "Забайкалзолотопроект"		
Нач.отд.	Шадрина				12.23				
ГИП	Якимов				12.23				